



FOX[®]


Temperature Control

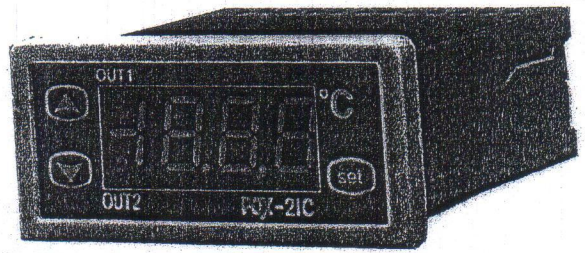


การตั้งค่า Set Point




การเข้าโปรแกรม FOX-2IC

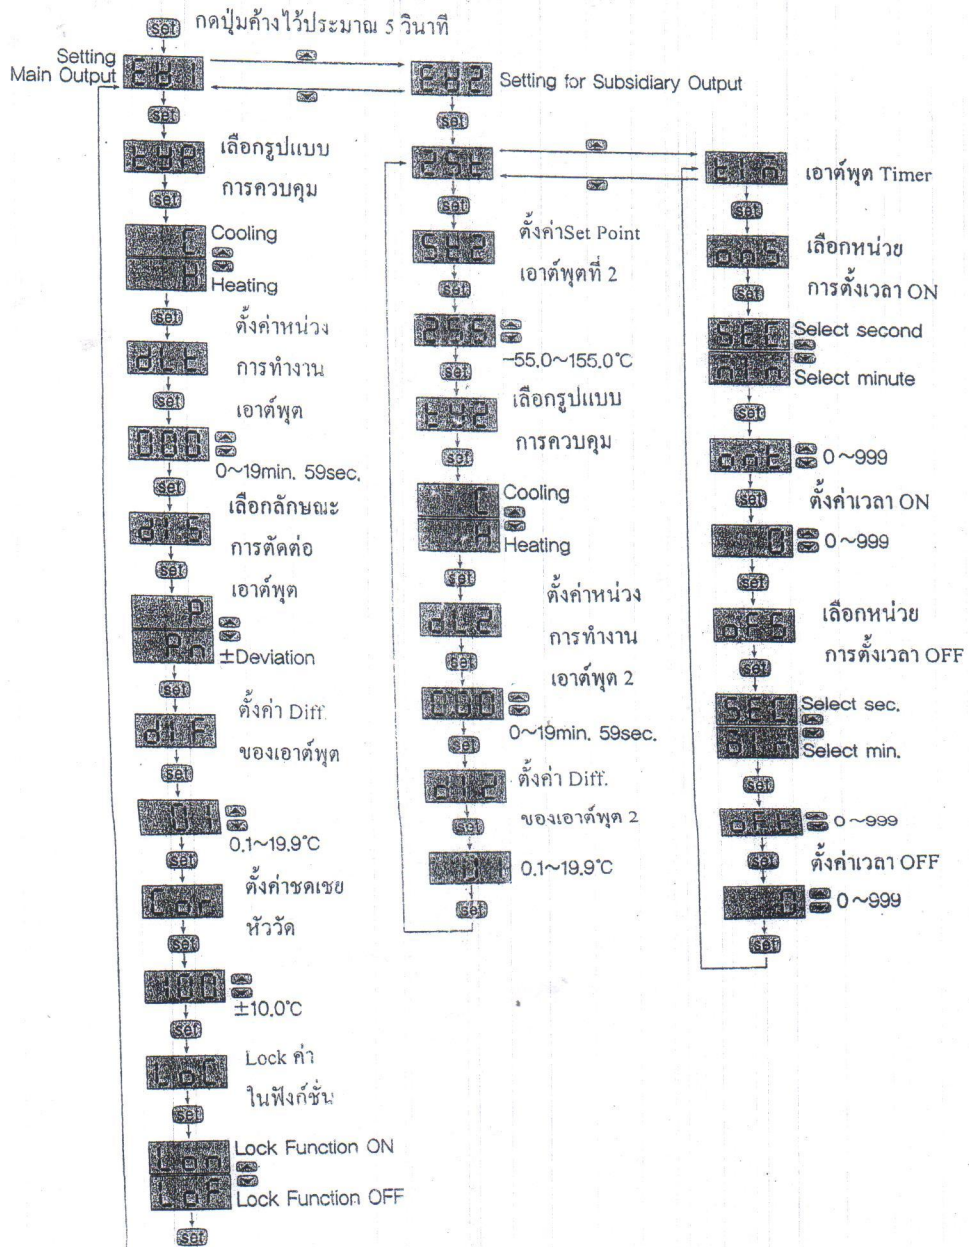

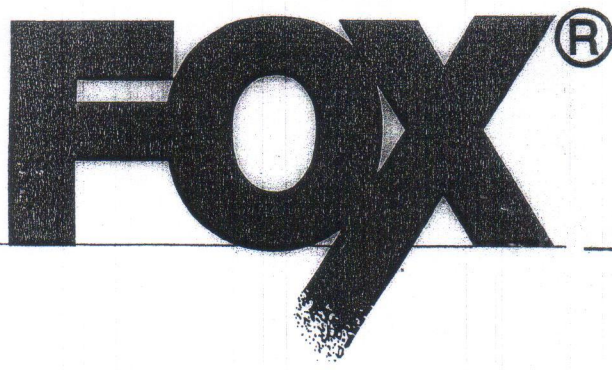

Temperature Control

รุ่น	หัววัดอุณหภูมิ	ช่วงการใช้งาน	เอาต์พุต
FOX-2IC	LM35	-55.0°C ~ +155.0°C	Temp, Timer

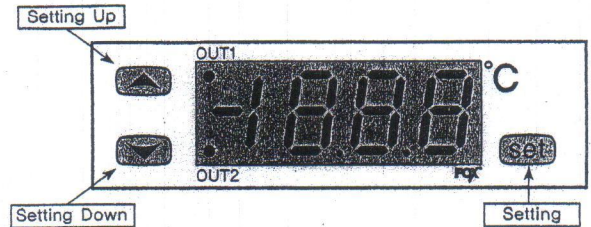

การโปรแกรม FOX-2IC

FOX-2IC เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิทางด้าน Heating และ Cooling ซึ่งสามารถตั้ง Set Point ได้ 2 จุด โดยทั้ง 2 Set Point สามารถควบคุมได้ทั้ง Heating และ Cooling อิสระจากกัน และในส่วนของเอาต์พุตที่ 2 สามารถเลือกการทำงานเป็น TIMER ได้ด้วย โดยโปรแกรมของ FOX-2IC สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ

- ส่วนของการควบคุมทางด้านเอาต์พุตที่ 1 (Heating / Cooling)
- ส่วนของการควบคุมการทำงานของเอาต์พุตที่ 2 (Heating / Cooling, Timer)

EV1 (การควบคุมเอาต์พุตที่ 1)


หน้าจอ	โปรแกรม	ค่าที่ตั้งได้
tyP	เลือกรูปแบบของการควบคุม	C : Cooling H : Heating
dLt	ตั้งค่านช่วงเวลาเริ่มการทำงานของเอาต์พุตที่ 1 (Cooling)	0.00 ~ 19.59 นาที
" dIS "	เลือกลักษณะการตัดต่อของเอาต์พุตที่ 1	Cooling P : เอาต์พุต OFF ที่ SP และ ON ที่ SP + dIF Pn : เอาต์พุต OFF ที่ SP - dIF และ ON ที่ SP + dIF Heating P : เอาต์พุต OFF ที่ SP และ ON ที่ SP - dIF Pn : เอาต์พุต OFF ที่ SP + dIF และ ON ที่ SP - dIF
dIF	ตั้งค่า Differential Gap หรือ Hysteresis ของเอาต์พุตที่ 1	0.1 ~ 19.9 °C
Cor	ตั้งค่าชดเชยหัววัด	-10 ~ +10 °C
LoC	Lock ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในฟังก์ชัน	Lon : เลือกการ Lock ค่าในพารามิเตอร์ LoF : ไม่เลือกการ Lock ค่าในพารามิเตอร์

dI2	ตั้งค่า Differential Gap หรือ Hysteresis ของเอาต์พุตที่2	0.1 ~ 19.9 °C
-----	--	---------------

EV2 (การควบคุม TIMER)

หน้าจอ	โปรแกรม	ค่าที่ตั้งได้
onS	เลือกหน่วยการตั้งเวลา ON ของ TIMER	SEC : วินาที MIn : นาที
ont	ตั้งค่าช่วงเวลา ON ของ TIMER	0 ~ 999
oFS	เลือกหน่วยการตั้งเวลา OFF ของ TIMER	SEC : วินาที MIn : นาที
oFt	ตั้งค่าช่วงเวลา OFF ของ TIMER	0 ~ 999

การต่อใช้งาน FOX - 2IC

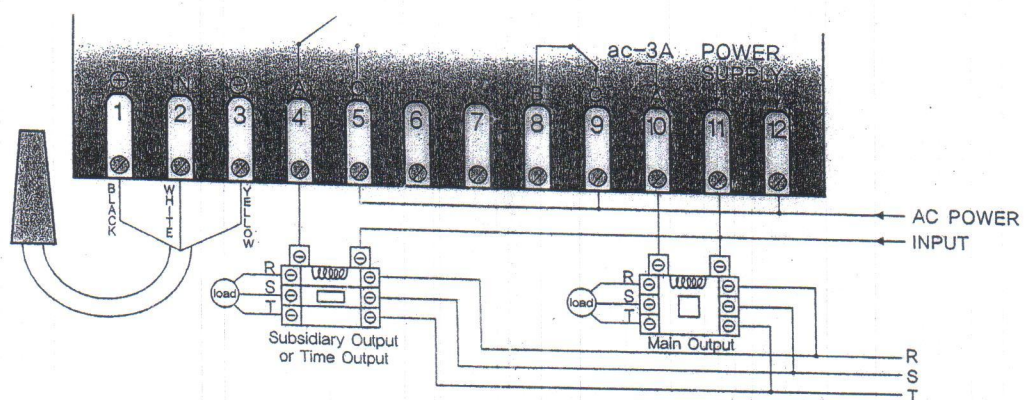

EV2 (การควบคุมเอาต์พุตที่ 2)

หน้าจอ	โปรแกรม	ค่าที่ตั้งได้
St2	ตั้งค่า Set Point ที่ 2	-55.0 ~ 155.0 °C
ty2	เลือกรูปแบบของการควบคุมเอาต์พุตที่ 2	C : Cooling H : Heating
dL2	ตั้งค่าหน่วยเวลาเริ่มการทำงานของเอาต์พุตที่ 2 (Cooling)	0.00 ~ 19.59 นาที

EV2 (การควบคุมเอาต์พุตที่ 2)

หน้าจอ	โปรแกรม	ค่าที่ตั้งได้
St2	ตั้งค่า Set Point ที่ 2	-55.0 ~ 155.0 °C
ty2	เลือกรูปแบบของการควบคุมเอาต์พุตที่ 2	C : Cooling H : Heating
dL2	ตั้งค่านช่วงเวลาเริ่มการทำงานของเอาต์พุตที่ 2 (Cooling)	0.00 ~ 19.59 นาที
dI2	ตั้งค่า Differential Gap หรือ Hysteresis ของเอาต์พุตที่ 2	0.1 ~ 19.9 °C

EV2 (การควบคุม TIMER)

หน้าจอ	โปรแกรม	ค่าที่ตั้งได้
onS	เลือกหน่วยการตั้งเวลา ON ของ TIMER	SEC : วินาที MIn : นาที
ont	ตั้งค่านช่วงเวลา ON ของ TIMER	0 ~ 999
oFS	เลือกหน่วยการตั้งเวลา OFF ของ TIMER	SEC : วินาที MIn : นาที
oFt	ตั้งค่านช่วงเวลา OFF ของ TIMER	0 ~ 999

การต่อใช้งาน FOX-2IC

